


ОКП 36 3190

Утвержден

5Н.20.00.00 ПС-ЛУ

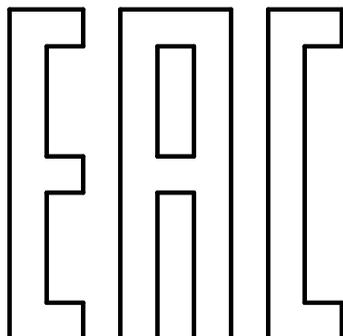

УСТАНОВКА ОСЕДИАГОНАЛЬНОГО НАСОСА

УОДН 201-125-80-_____

ОСЕДИАГОНАЛЬНЫЙ НАСОС

ОДН 201-125-80-_____

Паспорт

5Н.20.00.00 ПС

Заводской _____

Дата выпуска: _____

ООО Компания «Инмаркон»

+7-908-583-25-96, zakaz@inmarkon.ru

Содержание

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Технические характеристики.....	6
3 Комплектность.....	9
4 Ресурсы и сроки службы.....	12
5 Транспортирование и хранение.....	12
6 Гарантии изготовителя.....	13
7 Консервация.....	14
8 Свидетельство о приемке.....	14
9 Свидетельство об упаковывании.....	15
10 Сведения о рекламациях.....	16
Приложение А (обязательное) Регистрация работ по техническому обслуживанию и ремонту	17
Приложение Б (обязательное) Декларация о соответствии.....	18
Приложение В (обязательное) Сертификат соответствия ТР/ТС 012/2011.....	19

1 Основные сведения об изделии

1.1 Установка оседиагонального насоса УОДН 201-125-80-_____, заводской _____, дата выпуска _____ 20____ года (далее по тексту насосная установка).

1.2 Насос оседиагональный ОДН 201-125-80-_____, заводской _____, дата выпуска _____ 20____ года (далее по тексту насос).

1.3 Изготовитель: АО "Корвет".

РФ, 454138, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.29, пом.23.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д-RU.РА02.В.74190/22 срок действия с 29.03.2022 г. по 28.03.2027 г. включительно.

Установка соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.04503/22, срок действия с 31.03.2022 по 30.03.2027.

1.4 Насосная установка изготовлена в соответствии с ТУ 3631-011-21614723-2011 и предназначены для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей:

- промышленных сточных вод;
- нефти и нефтепродуктов, в том числе откачивание их проливов и остатков из емкостей;
- неоднородных по плотности и вязкости жидкостей с высоким содержанием газа.

1.5 Конструкция насоса позволяет осуществлять перекачку среды с переменной величиной вязкости до 500 сСт.

Инв. подл.	Подп. и дата					54.20.00.00 ПС	Лист
	Инв. подл.						3
Взам. инв.	Инв. подл.						
Подп. и дата							
Инв. подл.							
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата			

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики насоса и насосной установки приведены в таблице 3,4 и на рисунке 1.

Таблица 3

Наименование основных параметров, единица измерения	Значение
1 Подача, м ³ /час	50 ... 95
2 Напор, м	60 ... 30
3 Высота всасывания максимальная, м, не более	8
4 Температура перекачиваемой жидкости, °С *	-20 ... 90
5 Объемная концентрация твердых частиц, %, не более	10
6 Максимальный размер твердых частиц в жидкости, мм, не более	10
7 Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт, не более	500
8 Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м ³ , не более	1000
9 Мощность привода, кВт	18,5
10 Частота вращения вала насоса, об/мин	3000 ₋₈₀
11 КПД, %	65
12 Корректированный уровень звукового давления, дБА, не более	108
13 Среднее квадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости, дБА) в диапазоне от 10 до 1000Гц подшипниковых узлов установки (насоса), не более	4,5(95)
14 Присоединительные размеры фланцев Ру 1МПа (10кгс/см ²), исполнение 1	ГОСТ 33259-2015
- всасывающий	Dy 125
- напорный	Dy 80
Примечания 1 Значение параметров по п.п. 1, 2, 3 указаны при работе на воде с температурой 20°С и плотностью 1000кг/м ³ . 2 Максимально допустимые отклонения параметров по п. 1, 2, 3 в соответствии с ГОСТ 6134-2007 (таблица 6.4, класс точности измерений-2). 3 Значение КПД приведено для оптимального режима в рабочем интервале характеристики. 4 Указанная мощность привода соответствует паспортному значению мощности электродвигателя. * При условии обеспечения: - текучести; - отсутствия фазового перехода жидкости в твердую фазу; - вязкости, не превышающей предельно допустимую величину 100 сСт	

Подп. и дата	
Инв. д/д/л	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Инв. подл.	

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист

6

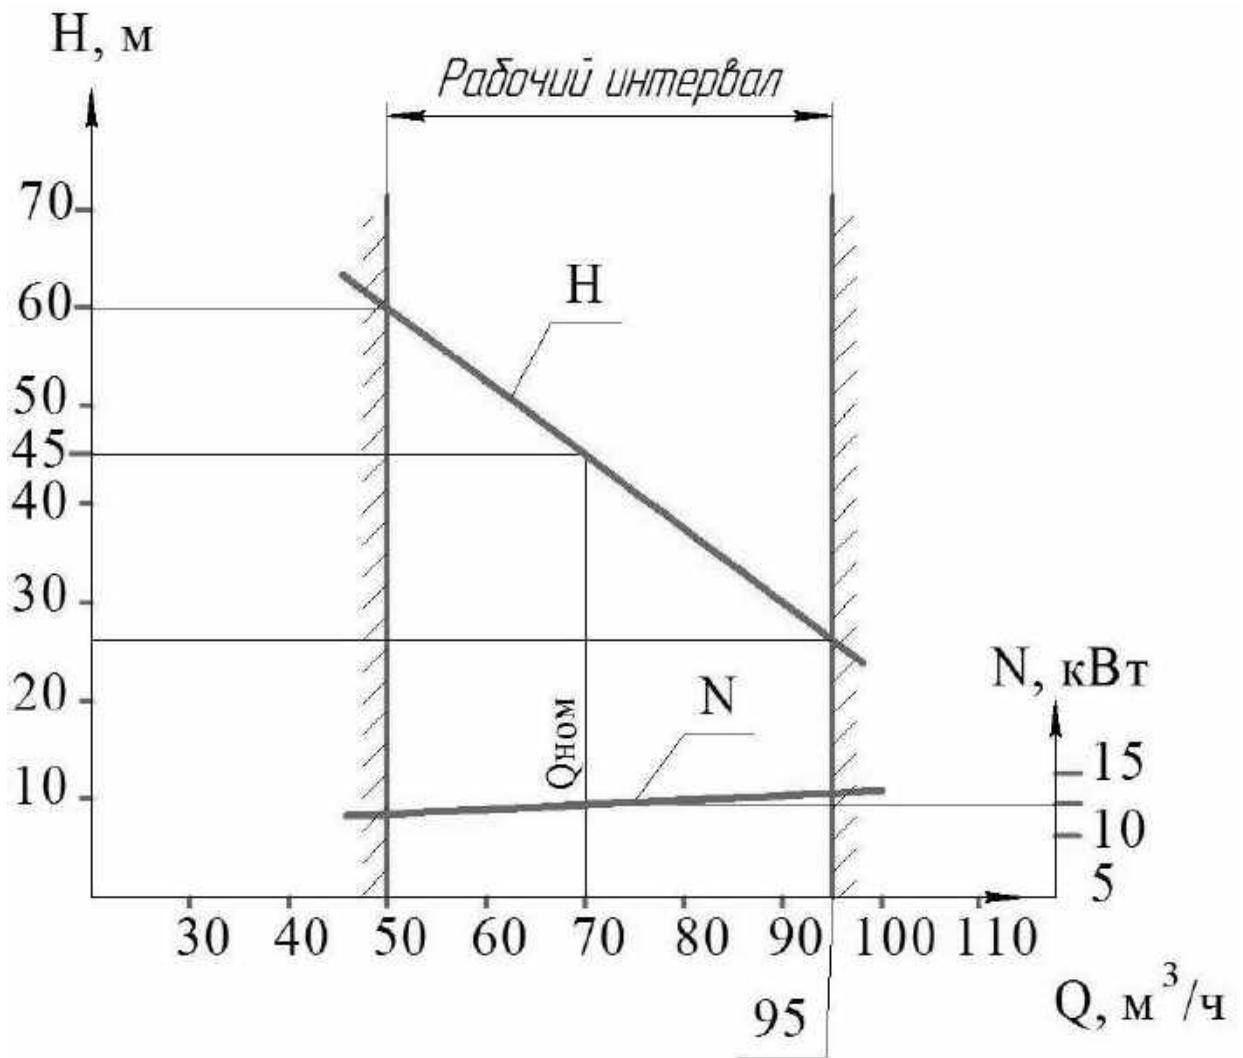


Рисунок 1 - Характеристики насоса ОДН 201-125-80, насосной установки
УОДН 201-125-80 на воде.

Инд.	подл.	Подп.	и	дата
Инд.	взл.	Инд.	взл.	Инд.
Инд.	взл.	Инд.	взл.	Инд.
Инд.	подл.	Подп.	и	дата
Инд.	подл.	Подп.	и	дата

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист

8

3.2 Комплект заводской поставки насосной установки должен соответствовать

таблице 6.

Таблица 6

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
1 Составные части изделия			
а) УОДН 201-125-80-В-18,5-Т	Установка оседиагонального насоса		
б) УОДН 201-125-80-18,5-Т			
в) УОДН 201-125-80-18,5-В-М			
г) УОДН 201-125-80-18,5-М			
д) УОДН 201-125-80-В-18,5-ТД			
е) УОДН 201-125-80-18,5-ТД			
ж) УОДН 201-125-80-18,5-Т-П			
2 Комплект монтажных частей			
СНП-Д-1-1-125-6,3 ГОСТ Р 52376-2005	Прокладка	1	
СНП-Д-1-1-80-6,3 ГОСТ Р 52376-2005	Прокладка	1	
М16-6gx65.58.019 ГОСТ 7805-70	Болт	12	
М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12	
16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	12	
А.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	12	
125-6-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	Фланец ответный всасывающий	1	
80-6-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	Фланец ответный напорный	1	
	Клапан обратный*	1	Ду125
ДВГ-КВ-Е22К1-КНВ1ННК ТУ 3400-005-72453807-07 зав. _____	Концевой выключатель взрывозащищенный 1Ex d IС Т6 Gb, IP66, УХЛ1 (датчик наличия кожуха муфты)*		
ТСПТ Exi301-060-Pt100-В3-Л-5-20/5000 зав. _____	Датчик температуры подшипника*		

Подп. и дата	
Инв. д/д/л	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
подп.	
Инв.	

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист
10

Продолжение таблицы 6

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
ИВД-4-С зав. _____	Датчик вибрации подшипника*		
_____ зав. _____	Электрооборудование* _____ _____	1	шкаф/пост/пульт управления насосом
3 Комплект инструмента и принадлежностей			
5Н.20.70.00	Ящик	1	1400x700x700
4 Эксплуатационная документация			
5Н.20.00.00 ПС	Установка оседиагонального насоса УОДН 201-125-80 Оседиагональный насос ОДН 201-125-80 Паспорт	1	
Электродвигатель _____ _____	Паспорт Руководство по эксплуатации	1	
31.45.036	Уплотнение торцовое Паспорт		для а), б)
31.38D.036	Уплотнение двойное торцовое Паспорт		для д), е)
	Муфта Паспорт		
Паспорт	Концевой выключатель взрывозащищенный 1Ex d IIC T6 Gb, IP66, УХЛ1*		
Паспорт (Сертификат качества)	Датчик температуры*		
Паспорт	Датчик вибрации*		
* Поставляется по требованию потребителя			

Инв. подл.	Подп. и дата
Инв. докл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Инв. подл.	

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

4 Ресурсы и сроки службы

4.1 Полный средний ресурс, ч, не менее:

- на чистой жидкости 10000;

- на загрязненной среде 3000.

4.2 Межремонтный ресурс на чистой жидкости 1000 часов при одном ремонте

по техническому состоянию в течение срока службы - один год.

4.3 Полный средний срок службы, лет, не менее:

- на чистой жидкости 8;

- на загрязненной среде 2,5.

4.4 Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование насосов и насосных установок должно осуществляться по группе хранения 4 ГОСТ 15150 любым видом транспорта.

5.2 Хранение насосов и насосных установок должно осуществляться в закрытых помещениях. Группа условий хранения 4 ГОСТ 15150 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе).

5.3 Общий срок хранения насосов и насосных установок не более одного года.

Подп. и дата	
Инв. д/д/л	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
подп.	
Инв.	

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист

12

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насосной установки УОДН 201-125-80 _____ зав. _____ требованиям технических условий ТУ 3631-011-21614723-2011 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленным в настоящем паспорте.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насоса ОДН 201-125-80 _____ зав. _____ требованиям технических условий ТУ 3631-011-21614723-2011 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленным в настоящем паспорте.

6.3 Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию насосной установки УОДН 201-125-80 при условии соответствия перекачиваемых нефтепродуктов следующим стандартам:

- мазут - ГОСТ 10585;
- дизельное топливо - ГОСТ 305;
- бензин - ГОСТ Р 51105,

но не более 18 месяцев со дня отгрузки покупателю.

Эрозионный износ деталей, разрушение отдельных деталей при заклинивании, возникающие во время перекачивания жидкостей, не соответствующих требованиям, указанным в п.п. 4, 5, 6, 7 и 8 таблицы 3 или применение насосной установки (насоса) с уплотнением, не соответствующим виду перекачиваемой жидкости, указанной в опросном листе заказчиком не относятся к гарантийным обязательствам изготовителя.

Дата ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20 ____ г.

Представитель предприятия, введивший изделие
в эксплуатацию _____

должность

М.П. _____

Подпись

Расшифровка подписи

число, месяц, год

Подп. и дата
Инв. д/д/гг.
Взам. инв.
Подп. и дата
подп.
Инв.

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист

13

7 Консервация

7.1 Произвести консервацию насоса или насосной установки в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Дата	Наименование работ	Срок действия, годы	Должность, фамилия, подпись
	Консервация по варианту защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014		

8 Свидетельство о приемке

8.1 Насосная установка УОДН 201-125-80 _____ зав. _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ3631-011-21614723-2011, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

8.2 Насос ОДН 201-125-80 _____ зав. _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ3631-011-21614723-2011, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Инв.	подп.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. д/д/гг.	Подп. и дата	5Н.20.00.00 ПС	Лист

10 Сведения о рекламациях

Порядок оформления и предъявления рекламаций (претензий по качеству) в соответствии с законодательными и правовыми актами, действующими на территории РФ. Рекламации принимаются изготовителем в период гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации при наличии паспорта на насосную установку. Рекламация не принимается, если не заполнена дата ввода в эксплуатацию.

Рекламация (претензия по качеству) подписывается комиссией, сформированной потребителем, в состав которой должны быть включены представитель изготовителя (при отказе изготовителя от участия в комиссии акт составляется в одностороннем порядке) и представители незаинтересованной стороны.

Регистрация выявленных дефектов производится по форме:

Дата	Краткое описание дефекта	акта	Меры, принятые по дефектам

Инд.	подп.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инд.	дифл.	Подп. и дата
------	-------	--------------	------------	------	-------	--------------

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

5Н.20.00.00 ПС

Лист

16

Приложение Б (обязательное)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРВЕТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 454112, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, Курчатовский внутригородской район, проспект Комсомольский, дом 29, помещение 23

Адрес места осуществления деятельности: 454007, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2Б

Основной государственный регистрационный номер 1137460004824.

Телефон: 73512251055 Адрес электронной почты: sales@oilpump.ru

в лице Генерального директора Крейцберга Григория Владимировича

заявляет, что Оборудование насосное: оседиагональные шнековые насосы типа ОДН и установки оседиагональных шнековых насосов типа УОДН.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРВЕТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 454112, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, Курчатовский внутригородской район, проспект Комсомольский, дом 29, помещение 23

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454007, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2Б

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3631-011-21614723-2011 «Оседиагональные насосы ОДН.

Установки оседиагональных насосов УОДН.»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413810000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 178-03-22/12-ЦТ от 21.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "Научно-исследовательский испытательный центр "Циркон-тест" ООО "ПрофНадзор" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.108)

обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 31839-2012 "Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности" разделы 5-8. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.03.2027 включительно.

(подпись)

Крейцберг Григорий Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.74190/22

Дата регистрации декларация о соответствии: 29.03.2022

Подп. и дата
Изм.
Взам. инв.
Подп. и дата
подп.
Изм.

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	54.20.00.00 ПС	Лист
						18

Приложение В (обязательное)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04503/22
Серия RU № 0278032

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения (адрес юридического лица): 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Адрес места осуществления деятельности: 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12 корпус 2 литер А, помещения № 6-9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД07. Дата решения об аккредитации: 24.03.2016. Телефон: +74952211810. Адрес электронной почты: info@velessert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРВЕТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454112, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, помещение 23
Основной государственный регистрационный номер 1137460004824.
Телефон: 73512251055 Адрес электронной почты: sales@oilpump.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРВЕТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 454112, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, помещение 23
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2Б

ПРОДУКЦИЯ Осесдиагональные шнековые насосы типа ОДН и установки осесдиагональных шнековых насосов типа УОДН
Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 0868876, 0868877, 0868878). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3631-011-21614723-2011 "Оседиагональные насосы и установки на их основе" для работы во взрывоопасных средах.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413810000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 5869ИЛПМВ от 30.03.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 11.02.2022 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС»
техническая документация: технические условия ТУ 3631-011-21614723-2011, руководство по эксплуатации 5Н.60.00.00 РЭ, оценка опасностей воспламенения № 5Н.00.00.00.ОВ, сборочный чертеж № 5Н.60.10.00 СБ
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы – не менее 10 лет, срок хранения – не более 2 лет, условия хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложениям - бланки №№ 0868876, 0868877, 0868878.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2022 **ПО** 30.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации *Радина Александровна* (подпись) (ф.и.о.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) *Шатилов Андрей Алексеевич* (подпись) (ф.и.о.)



Подп. и дата	
Инв. д/д/дл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Инв. подл.	

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	5Н.20.00.00 ПС	Лист
						19

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04503/22

Серия RU № 0868877

Двигатели асинхронные взрывозащищенные серии ВА	1Ex d IIB T4 Gb	АО «Воронежский электромеханический завод», Россия
Уплотнения торцевые типов СД и РД	II Gb c k Tx	ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», Россия
Уплотнения торцевые типов УТ, УТХ, УТД, УТДХ, УТГ, УТГП, УГ	II Gb c k Tx	ООО НПЦ «АНОД», Россия
Уплотнения торцевые типов КН- ОТУ, КН-ДТУ	II Gb c k Tx	ООО «Конверсия-нефть», Россия
Уплотнения торцевые ТУ 3619-004-53857930-2008	II Gb c k Tx	ООО «Инструментальная компания», Россия
Муфты взрывозащищенные МК, МДП	II Gb e IIA T3...T4 X II Gb c IIC T5 X	ООО «СПМ», Россия
Примечание: допускается применение взрывозащищенных устройств других изготовителей с аналогичными маркировками взрывозащиты и техническими данными и имеющих действующие Сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011, внесение изменений в соответствии с п.7 ст.6. ТР ТС 012/2011.		

Конструкция насосов обеспечивает их взрывобезопасность, что достигается выполнением ряда требований, в том числе:

- конструкция насосов и применяемые материалы исключают возможность накопления и разряда статического электричества;
- резьбовые соединения движущихся сборочных единиц рабочих органов оборудования имеют стопорящие устройства для предотвращения произвольного самоотвинчивания;
- конструкция соединения деталей, находящихся под давлением, исключают возможность прорыва уплотнений или раскрытия стыков;
- конструкция оборудования исключает соприкосновение неподвижных частей с вращающимися деталями. Зазоры между вращающимися и неподвижными деталями не изменяются в процессе эксплуатации в меньшую сторону, что обеспечивает предотвращение возникновения искры;
- конструкция подшипниковых узлов оборудования исключает образование искры при соприкосновении вращающихся деталей с неподвижными деталями;
- материалы, конструкция и тип оборудования, выбираются в соответствии с конкретными условиями эксплуатации оборудования и рабочими средами, что обеспечивает безопасность их применения при работе в потенциально опасных средах;
- насосные агрегаты комплектуются взрывобезопасными сертифицированными по ТР ТС 012/2011 комплектующими;
- монтаж, эксплуатация, ремонт и обслуживание насосов должны производиться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

Взрывобезопасность насосов обеспечивается выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001), защитой вида «конструкционная безопасность «с» по ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003), применением комплектующих во взрывозащищенном исполнении.

Безопасная эксплуатация насосов и агрегатов на их основе может быть обеспечена только при эксплуатации и обслуживании в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

Внесение предприятием-изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности, согласно пункту 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «Центр Сертификации «ВЕЛЕС».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Галина Александровна
(подпись)



Родина Галина Александровна (ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Шарило Андрей Алексеевич
(подпись)

Шарило Андрей Алексеевич (ф.И.О.)

АО «Стилтон», Москва, 2020 г., № 13 от 25.01.2020

Подп. и дата	
Изм.	д/д/дд.
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Изм.	подп.

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	54.20.00.00 ПС	Лист
						21

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04503/22

Серия RU № 0868878

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003)	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «с».

4. Маркировка.

Маркировка, наносимая на насосы и агрегаты на их основе, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа изделия;
- адрес изготовителя;
- год изготовления;
- заводской номер;
- маркировку взрывозащиты

насоса **Ex** II Gb с T4 X

агрегата **Ex** II Gb ПВ T4 X

- диапазон температур окружающей среды (см. таблицу 1);
 - наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия.

Маркировка оборудования может включать дополнительную информацию, если это требуется технической и нормативной документацией и которая имеет значение для их безопасного применения.

5. Специальные условия применения.

Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты изделий означает особые условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- 5.1. насосы и установки должны эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды в условиях эксплуатации от минус 40 °С до плюс 40 °С;
- 5.2. потребителем должна быть исключена возможность работы насоса/установки, не заполненного перекачиваемой жидкостью;
- 5.3. запрещается запуск насоса без подвода затворной (охлаждающей) жидкости;
- 5.4. при эксплуатации необходимо производить контроль и измерение параметров насосов и установок, указанных в эксплуатационной документации изготовителя;
- 5.5. приводные электродвигатели и другие Ex-комплектующие, применяемые в насосах и установках, должны выбираться, исходя из диапазона температур окружающей среды при эксплуатации и условий эксплуатации;
- 5.6. эксплуатация насосов и установок без средств защиты и контрольно-измерительных приборов, указанных в эксплуатационной документации изготовителя, не допускается;
- 5.7. насосы и установки могут комплектоваться только взрывобезопасными изделиями, имеющими действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- 5.8. при эксплуатации и обслуживании потребителем должны быть соблюдены требования и указания руководств по эксплуатации взрывобезопасного приводного двигателя и других Ex-комплектующих;
- 5.9. потребитель должен соблюдать выполнение нормативного срока службы насосов и установок, в течение которого гарантируется сохранность параметров взрывозащиты, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



Родина Галина Александровна

(Ф.И.О.)

Шайло Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

© 2011 «Омск». Москва, 39207 г. «Б». Т3 № 834

Подп. и дата	
Изм.	догов.
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Изм.	подп.

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

54.20.00.00 ПС